

( )

( );  
( );

1. \_\_\_\_\_:

/

( / ),

( )

( )

\_\_\_\_\_:

( , , , , )

- 
- 
- 
-



• \_\_\_\_\_ ;  
• , , , / 1 ,

• . , , ,  
• 1 . “ ” , .

• : ;  
- , , ; - ( ;  
- ) . ( ;  
- , , ( ;  
- / / / ) / , /  
• , , , /

• :  
- ( , .  
- , ) . ( . . ) ,  
- . ,  
• « » , .  
\_\_\_\_\_ ( -

\_\_\_\_\_ ) ;

• ( ) « »  
• ( )

• ( ) , / ,

• , , , ,  
• . ( . . )

• : ( , ) ,  
- , , , , ,  
- / , , ,



!!!!!!

!

-

-

-

-

-

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

09:00 19:00

4.

( - )


( )

(

, . .).





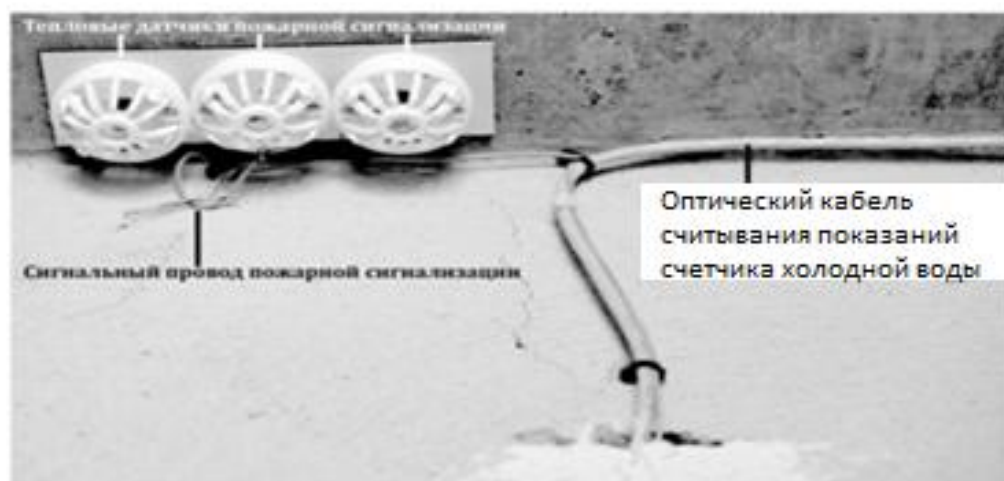

**ЗАПРЕЩЕНО:**

1. Отсоединять датчики пожарной сигнализации от сигнального провода
2. Перерезать, перекусывать, обрывать сигнальный провод
3. Самостоятельно переносить датчики по квартире
4. Перерезать, перекусывать, обрывать оптический провод

**ВАЖНО!!!**

Для переноса и монтажа датчиков пожарной сигнализации обращаться в "Управляющую компанию "Армада"